


Electrical connection and commissioning

전기 결선과 시운전 및 조정

- This new AQR65.1N is automatic calibrating micom based system in the unit
본 신형 AQR65.1 댐퍼액츄에이터는 자동으로 위치 조정 기능을 갖춘 컴퓨터가 기기에 내장되어 있다.
- When the [start button] pressed more than 3 seconds the unit move to [0] and then back to 100% to scan the minimum and maximum position and memorize the operation points in the CPU.
초기화 버튼을 3초 이상 누르면 기기가 [0]에서 [100%] 까지 서서히 움직이며 최소 위치와 최대위치를 감지하여 CPU에 저장한다.

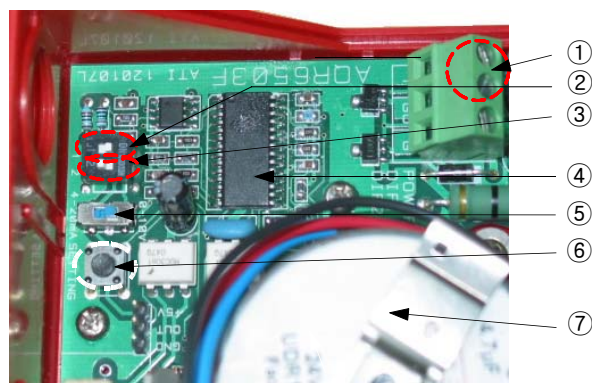


- ① Connection terminal
결선 단자
- ② Movement direction switch
회전방향 전환 스위치
- ③ Dead band selector
데드 밴드 변경
- ④ μ -processor[CPU] controller
마이크로프로세서 칩
- ⑤ 0Vdc~/10Vdc/4~20mA selector
입력신호/선택 스위치
- ⑥ Start button for initialization of unit
초기화 버튼 스위치 (3초 이상 누름)
- ⑦ Drive motor/Synchronous motor
구동 모터/싱크로노스 모터

Switch settings

스위치 선택

- Change of direction of rotation ② switch
액츄에이터 작동 방향 전환 스위치 ②의 변경 한다
- Check the signal from controller or DDC if the damper moves to wrong direction just push to other direction.
제어기로부터의 신호를 확인한 후 댐퍼가 다른 방향으로 움직이면 스위치를 반대 방향으로 이동 한다

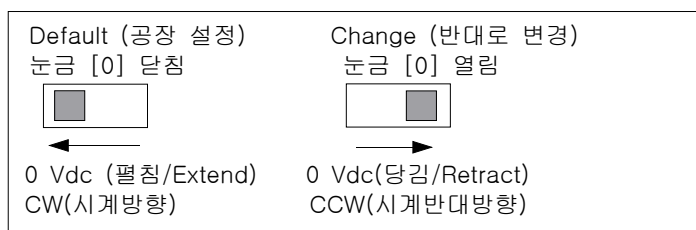

Advices in commisioning


설치 시 주의 사항

- Disconnect the main or power of the controller before wiring the the actuator.
액츄에이터에 결선하기 전에 주전원(24VAC) 혹은 제어기 전원을 차단한다
- Avoid from electrical shock
전기적 충격/합선을 주지 말아야 한다.
- Check the supply voltage
공급 전원을 24Vac 인지 확인 한다
- Check the transformer capacity
트랜스의 용량을 확인한다.
- Check the system Neutral(N) is common with the controller's Neutral(G0)
트랜스의 접지와 제어기 신호의 접지(G0)가 공통인지 확인 한다.
- Check the movement direction to meet the damper specification.
댐퍼의 단침 방향을 확인하여 스위치 방향이 공장도 설정과 맞는지 확인 한다.
- Install the units properly to meet the application
댐퍼의 용도에 맞도록 유닛을 설치한다.
- Check the wiring and press the Start button longer than 3 seconds..
결선을 확인 후에 스타트 버튼을 3초이상 누른다.

Connection diagram

결선 방법

- Disconnect the power of the controller and actuator power supply.
액츄에이터 및 제어기 전원을 차단시킨다.
- Connect the control wire as following.
제어기에서 오는 제어선 3선을 아래와 같이 결선한다.

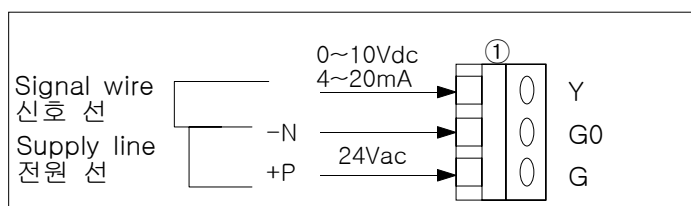

Notice in commissioning

시운전 시 주의 사항

- Do not use manual movement of the units frequent trial may damage gear trains.
수동 조작은 가능한 한 하지 않는 것이 좋다. 클러치가 기계식으로 내부 치차류의 고장이 발생하기 쉽다.
- When it is necessary to use it try softly by pressing release button(cluch button) with finger.
부득이 하게 조정이 필요한 경우에는 손가락으로 클러치 버튼을 누르고 부드럽게 조작한다.

Start the unit

초기화 방법

- Turn on the supply power of the controller and actuators.
제어기 와 액츄에이터의 전원을 투입하고 신호를 발생 시킨다.
- Check the input signal is live. Recommend 4Vdc or 10mA
제어신호가 들어오는지 확인한다. 4Vdc 혹은10mA.
- Watch the unit is moving toward or backward. check the direction is fit to your system or not.
기기가 정방향 또는 역방향으로 움직이는지 살피고 적용 방향이 맞는지 확인한다.

- When the unit move to the direction to your application go to next step. If not change the selector switch to opposite direction and go.
기기가 원하는 방향으로 움직이면 다음 단계로 아니면 방향 전환 스위치를 반대로 위치시키고 다음 단계로 간다.
- Press the [Start] button until the lamp start to flicker then put your hand off.
초기화 버튼을 계속 누르되 전원 램프가 깜박이기 시작하면 손을 놓는다.
- Watch the lamp stops flickering and move to to open position 40% of the scale.
기기의 램프가 깜박거림을 멈추고 40%열림 방향으로 이동하는 가 확인한다.

Default setting 공장도 설정 위치		Retract 당김		Extend 밀어냄	
Direction 회전방향					
Dead Band 데드밴드조정	Nor 정상 Inc 증가				
Input signals 입력신호 선택	4~20mA 0~10Vdc				
Sart button 초기화 버튼	Press more than 3 seconds. 3초이상 누른다.				
		Close 닫침	Open 열림		

User setting 사용자 설정 위치		Retract 당김		Extend 밀어냄	
Direction 회전방향					
Dead Band 데드밴드조정	Nor 정상 Inc 증가				
Input signals 입력신호 선택	4~20mA 0~10Vdc				
Sart button 초기화 버튼	Press more than 3 seconds. 3초이상 누른다.				
		Open 열림	Close 닫침		

Mounting advice

설치 브라켓 조립 방법

